


葛生町立南小学校増改築工事に伴う地質調査位置図

S = 1/300 ◎ ボーリング地点

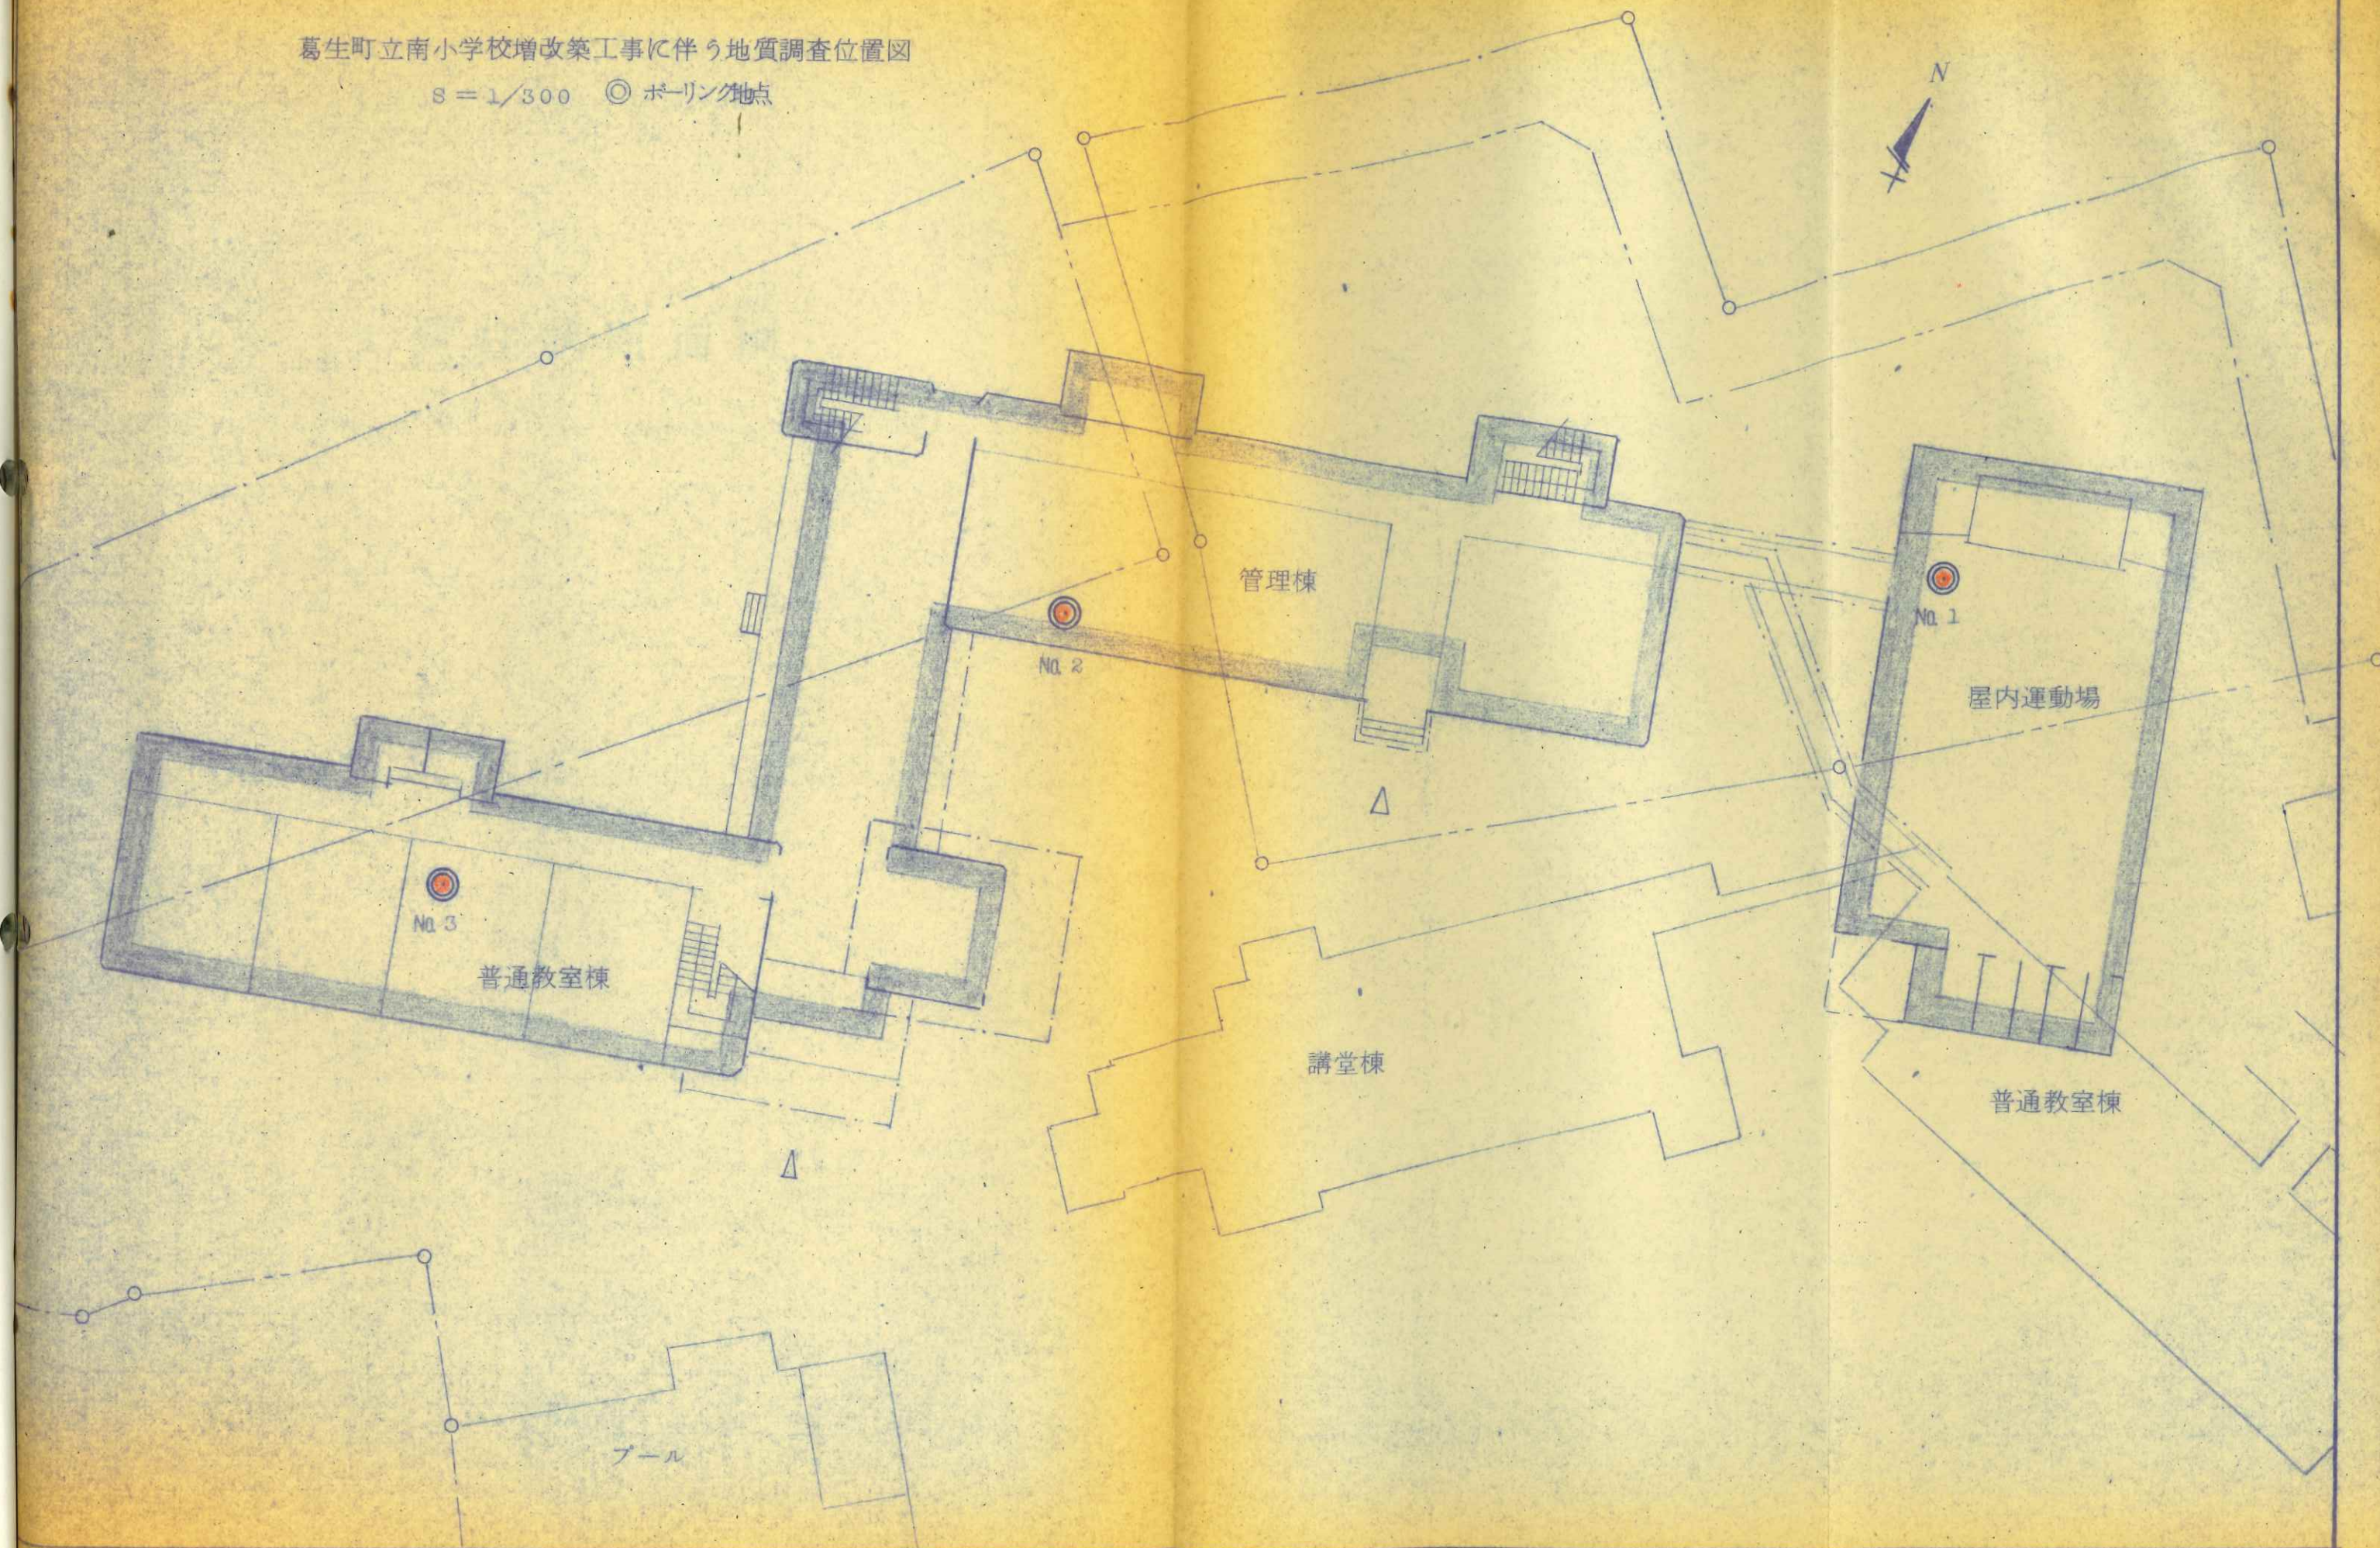

ボーリング柱状図

調査名 葛生町立南小学校増改築に伴う地 孔番 No. No. 1 地盤高 _____ m

調査場所 質調査 (葛生町大字中地内)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和50年 9月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 - 3.80 m

調査担当者 須田 昌 義

標地下 水 高 位 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土 質 土質記号	土 質	土 性 色 相 調 対 密 稠 度	備 考	(註) 試 料		原 位 置 試 験 深 度 (m)	標準貫入試験									
							番 号	記 号		採取深度 (m)	打 撃 回 数								
	0	0.30	0.30	表 土						0 10 20 30 40 50 60 70									
	1	0.80	0.50	ローム	暗褐														
▽ ≡	2					上部砂混入多 くゆるい。	1	1	7.6.5	1.15 1.25	18								
	3					礫φ=10% 50%位の混入 多い。	2	2	6.6.5	2.15 2.45	17								
	4					所々φ=80% 位の礫も混る。 4 m附近より 含水多量。	3	3	10.12.14	3.15 3.45	40								
	5						4	4	5.8.6	4.15 4.65	19								
	6						5	5	8.8.8	5.15 5.45	24								
	7						6	6	3.4.6	6.15 6.45	16								
	8						7	7	17.20.15	7.15 7.45	62								
	9						8	8	8.8.17	8.15 8.45	33								
	10						9	9	14.13.14	9.15 9.45	41								
	11	10.65			砂 礫			10	10	7.8.7	10.15 10.45	22							

ボーリング柱状図

調査名 葛生町立南小学校増築に伴う地 孔番 No. No. 2 地盤高 _____ m

調査場所 質調査 (葛生町大字中地内)

(基準面)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和50年 9月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 - 3.30 m

調査担当者 須田 昌 義

標地下 水高 位 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性		備 考	(註) 試 料		原 位 置 試 験 深 度 (m)	標 準 貫 入 試 験								
					色 調	相 対 密 度		番 号	記 号		採取深度 (m)	打 撃 回 数							
												0	10	20	30	40	50	60	70
	0	0.40	0.40	表 土	黒灰														
	1	1.25	0.85	ローム	暗褐		小礫灰在	2	1	2.3.4	1.15 1.65	9							
	2						1. 90m附近より礫混入多くなる。		2	11.14.11	2.80 2.30	36							
	3						礫径φ=20% ~60%位の角礫混入目立つ。		3	10.23.21	3.15 3.65	66							
	4					茶 灰 密 色 な	所々φ=80% ~100%位の礫混入目立つ。		4	10.12.15	4.15 4.65	37							
	5								5	11.12.12	5.15 5.45	35							
	6								6	8.11.11	6.15 6.65	30							
	7								7	10.8.8	7.15 7.65	26							
	8								8	12.13.17	8.15 8.65	42							
	9								9	11.9.14	9.15 9.65	36							
	10	10.65			砂 礫				10	8.12.16	10.15 10.65	36							

ボーリング柱状図

調査名 葛生町立南小学校増改築に伴う地 孔番 No. No. 3 地盤高 _____ m

調査場所 質調査 (葛生町大字中地内)

(基準面)

地 形 _____ 摘 要 _____

調査期間 昭和50年 9 月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 -3.30 m

調査担当者 須田 昌 義

標地下 水位 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性 色 調 相対密度	備 考	(註) 試 料		原 位 置 試験深度 (m)	標準貫入試験									
							番号	記号	採取深度 (m)	打 撃 回 数									
	0.30	0.30		表土	黒灰					0	10	20	30	40	50	60	70		
	1.00	0.70		ローム	暗褐	小礫介在	3	1	14.17.11.	1.15 1.45									
					密な			2	15.12.13	2.15 2.25									
					茶中	3 m附近より 含水多くなる。 礫径φ=20mm ~60%位のもの 目立つ。		3	2.10.8	3.15 3.45									
					灰色	所々にφ=80 mm~100mm位の 礫も混る。 角礫目立つ。		4	10.2.8	4.15 4.45									
					密			5	6.9.10	5.15 5.25									
					な			6	10.9.9	6.15 6.45									
								7	20.26.17	7.15 7.25									
						8.70m以深透 水あり。		8	11.14.16	8.15 8.45									
								9	15.15.12	9.15 9.45									
								10	14.12.17	10.15 10.45									
	10.65			砂礫															