


仕 様 書

- 1 件 名 執務室等飛沫感染防止パネル作成設置業務委託
- 2 共通規格
 - ①パネル面はアクリル又はポリカーボネートで無色透明とし、厚さ3mm以上とする。
 - ②パネル等の角は面とりを行うこと。
 - ③脚は、机面に沿った形状で上に書類等を置く際に支障がない金属製とすること。
 - ④国内製造品であること。
- 3 個別仕様
 - (1) 執務室ほか
W=1,150~1,198 mm H=600 mm (パネル下部の空き 100 mmを含む)
※パネル下部に H=100 mmの空きがあること。
 - (2) 窓口(低)用
W=1,200 mm H=600 mm以上 (パネル下部の空き 100 mmを含む)
※高さ調整タイプでも可。
※高さ調整タイプの場合はパネル下部の隙間が H=100 mm以上となること。
※高さ調整タイプでない場合は、500 mm×100 mmの下窓をつけること。
 - (3) 窓口(高)用
W=1,200 mm H=700 mm以上 (パネル下部の空き 100 mmを含む)
※高さ調整タイプでも可。
※高さ調整タイプの場合はパネル下部の隙間が H=100 mm以上となること。
※高さ調整タイプでない場合は、500 mm×100 mmの下窓をつけること。
 - (4) 介護認定審査会室
W=900 mm H=500 mm 窓なし

(5) 会派室ほか

W=650 mm H=650 mm カウンター間仕切型 袖 200 mm×50 mm

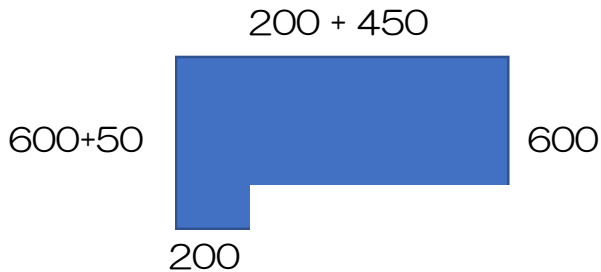

(6) 会派室ほか

W=1,000 mm H=700 mm 窓なし

(7) 会派室

W=1,200 mm H=700 mm 窓なし

(8) 教育長室

W=600 mm H=700 mm 窓なし

(9) 議長室

W=1,400 mm H=700 mm 下窓 300 mm×100 mm

(10) 農業委員会会長室

W=1,200 mm H=500 mm 下窓 500 mm×100 mm

(11) 介護認定審査室

W=1,200 mm H=500 mm 窓なし

(12) 議長室（正副議長席の間仕切り用）

W=800 mm H=1,500 mm以上 ※下部 750 mmはパネルがなくとも良い

(13) 総合案内

W=800 mm H=700 mm 窓なし

4 納入場所 栃木県佐野市高砂町1番地 佐野市役所内指定場所

5 履行期間 契約締結日より 令和3年10月29日

6 その他 納品時にスタンド等の組み立てを行い、梱包材等は処分すること
また、納入部署の職員の指示に従い設置すること

飛沫防止パネル一覧

仕様番号	用途	枚数
(1)	執務室	326
	3階教育長応接室	4
	6階感染症対策室	8
	仕様計	338
(2)	窓口（低）	45
(3)	窓口（高）	32
(4)	2階介護認定審査会室	4
(5)	7階会派室	8
	3階教育長応接室	2
	2階介護認定審査会室	1
	仕様計	11
(6)	7階会派室	10
	3階教育長室	1
	仕様計	11
(7)	7階会派室	4
(8)	3階教育長室	1
(9)	7階議長室	2
(10)	3階農業委員会会長室	2
(11)	2階介護認定審査会室	1
(12)	7階議長室	1
(13)	総合案内	2